



ŽIADOSŤ

**o vyjadrenie k
(územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojeniu na vodovod a kanalizáciu, atď.)**

Žiadateľ:.....

Adresa:.....

Kontaktné telefónne číslo:.....

IČO:..... Bankové spojenie:.....

DIČ:.....

IČ DPH:..... Číslo účtu:.....

Miesto stavby: ulica:.....parcelné číslo:.....

Investor:..... adresa:.....

**Žiadam Vás týmto o vyjadrenie k.....
(stavbe, nadstavbe, prístavbe, umiestneniu – rod.domu, objektu a pod.)**

pripojeniu na verejný vodovod.....

a pripojeniu na verejnú kanalizáciu

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) bude.....

(do verejnej kanalizácie, potoka, vsakom na vlastný pozemok)

Ďalšie dôvody

žiadosti:.....

.....

.....

Spoločnosť Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: [Hraničná 662/17](#), 058 89 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P Vás týmto informuje, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach spracovania osobných údajov nájdete na www.pvpsas.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

V Poprade, dňa:.....

.....

podpis, pečiatka




Projektová dokumentácia má obsahovať:

- žiadosť o vyjadrenie
- mapku širších vzťahov so zakreslením budúcej stavby
- technickú správu : vodovodná a kanalizačná prípojka + potreba vody
- situáciu napojenia stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu spolu s umiestnením vodomernej a kanalizačnej šachty
- výkres vodomernej zostavy


VZOR

SCHÉMA VODOMERNEJ ŠACHTY PRE VODOVODNÚ PRÍPOJKU DN 25 A DN 32 (vnútorné rozmery v mm)

Pôdorys

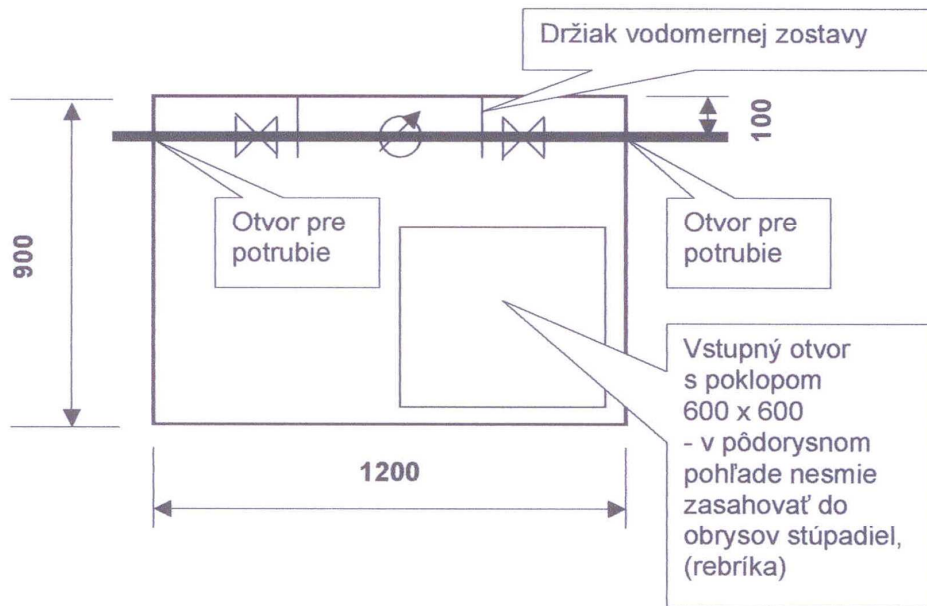

Pozdĺžny rez

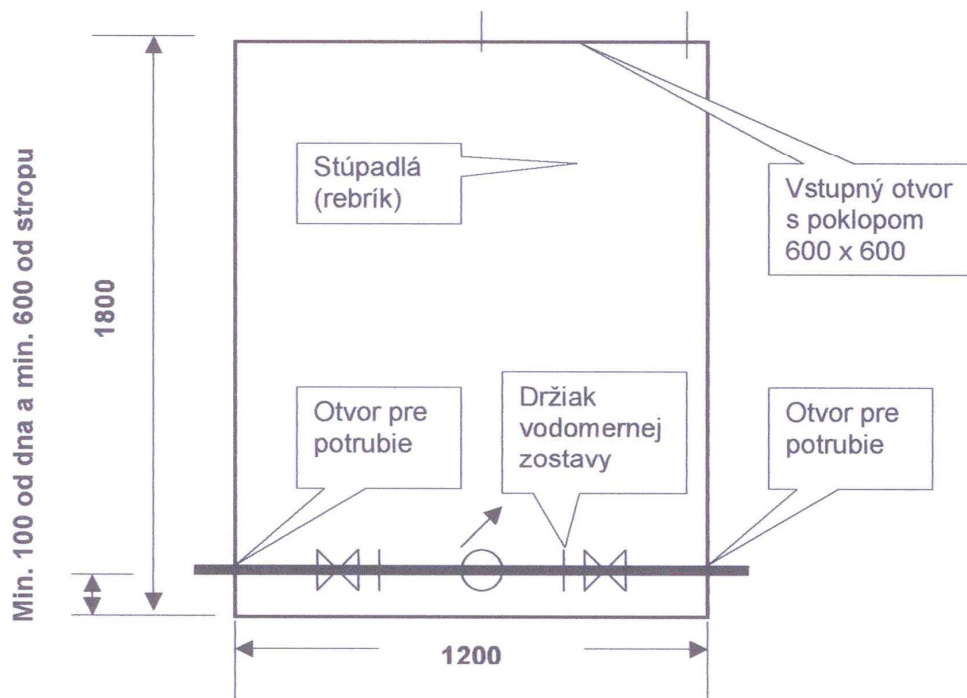




- **Vodomernú šachtu žiadame umiestniť vo vzdialenosti max. 10m od bodu napojenia na verejný vodovod.**
- **Vodomerná šachta musí byť osadená v teréne tak, aby bolo zabránené vnikaniu vôd z povrchového odtoku a nečistôt do jej vnútorného priestoru, musí byť vodotesná, s možnosťou odvodnenia, vetrateľná a bezpečne prístupná.**
- **Vodomerné šachty sa v zásade riešia s obdĺžnikovým pôdorysom. Výnimka platí pre plastové certifikované šachty, ktoré s prihliadnutím na technológiu výroby môžu mať kruhový pôdorys. Minimálne vnútorné rozmery vodomernej šachty sú 900x1200xmm a svetlá výška 1600mm. Pri plastových vodomerných šachtách je minimálny vnútorný priemer 1200mm.**
- **Odvodnenie vodomernej šachty nesmie byť do kanalizácie.**
- **Vo vodomerných šachtách sa nesmú umiestňovať iné, s prevádzkou nesúvisiace vedenia.**
- **Vodomerné šachty musia byť vybavené priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom alebo stúpadlami osadenými do steny.**
- **Poklopy vodomerných šacht sa musia spoľahlivo osadiť alebo obetonovať. Okolie vstupných poklopov v nespevnenom teréne sa musí spevniť do vzdialenosti najmenej 0,25m od poklopu.**

VZOR


KLADAČSKÝ PLÁN VODOVODNEJ PRÍPOJKY

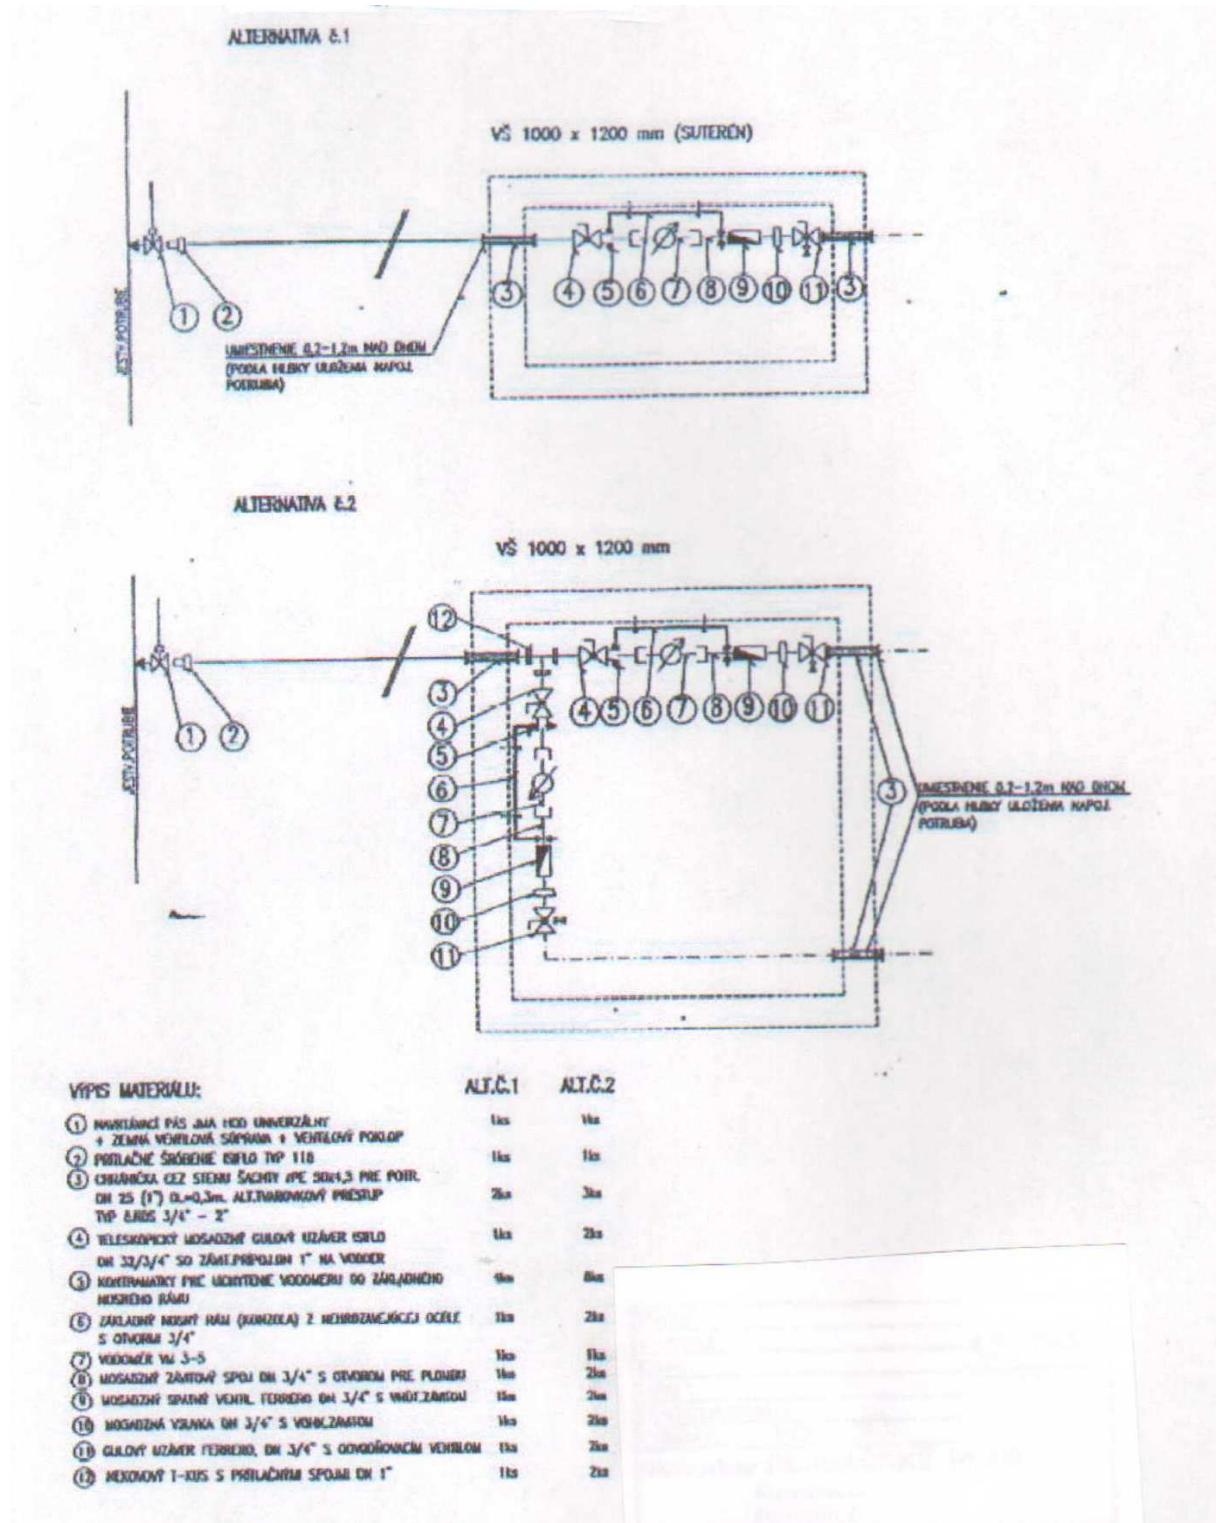



VZOR

MAPA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV SO ZAKRESLENÍM BUDÚCEJ STAVBY

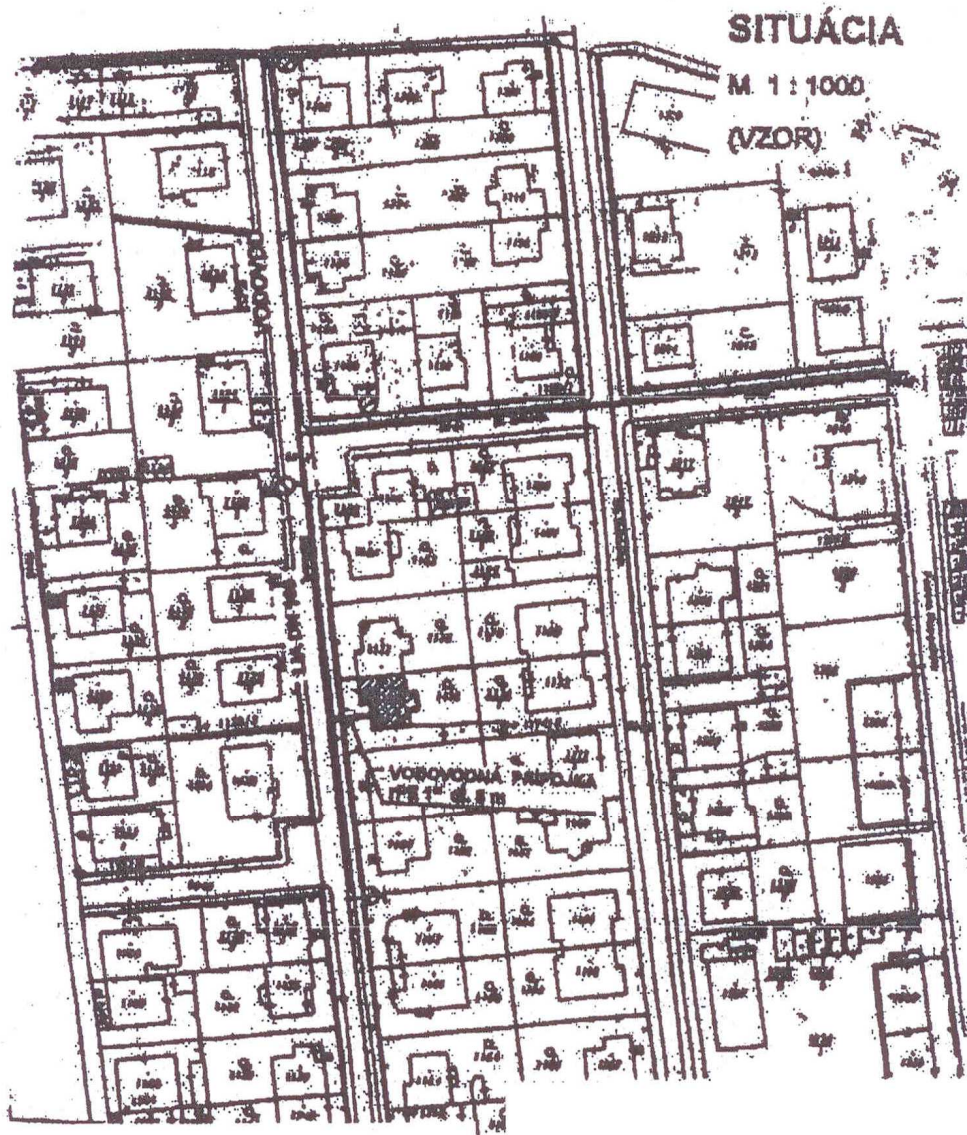


DĹŽKA VODOVODNEJ PRÍPOJKY :
Celkom..... bm
Z toho: vo verejnom priestranstve..... bm
na vlastnom pozemku..... bm
na pozemku tretej osoby bm

21



VZOR

SITUÁCIA NAPOJENIA STAVBY NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU

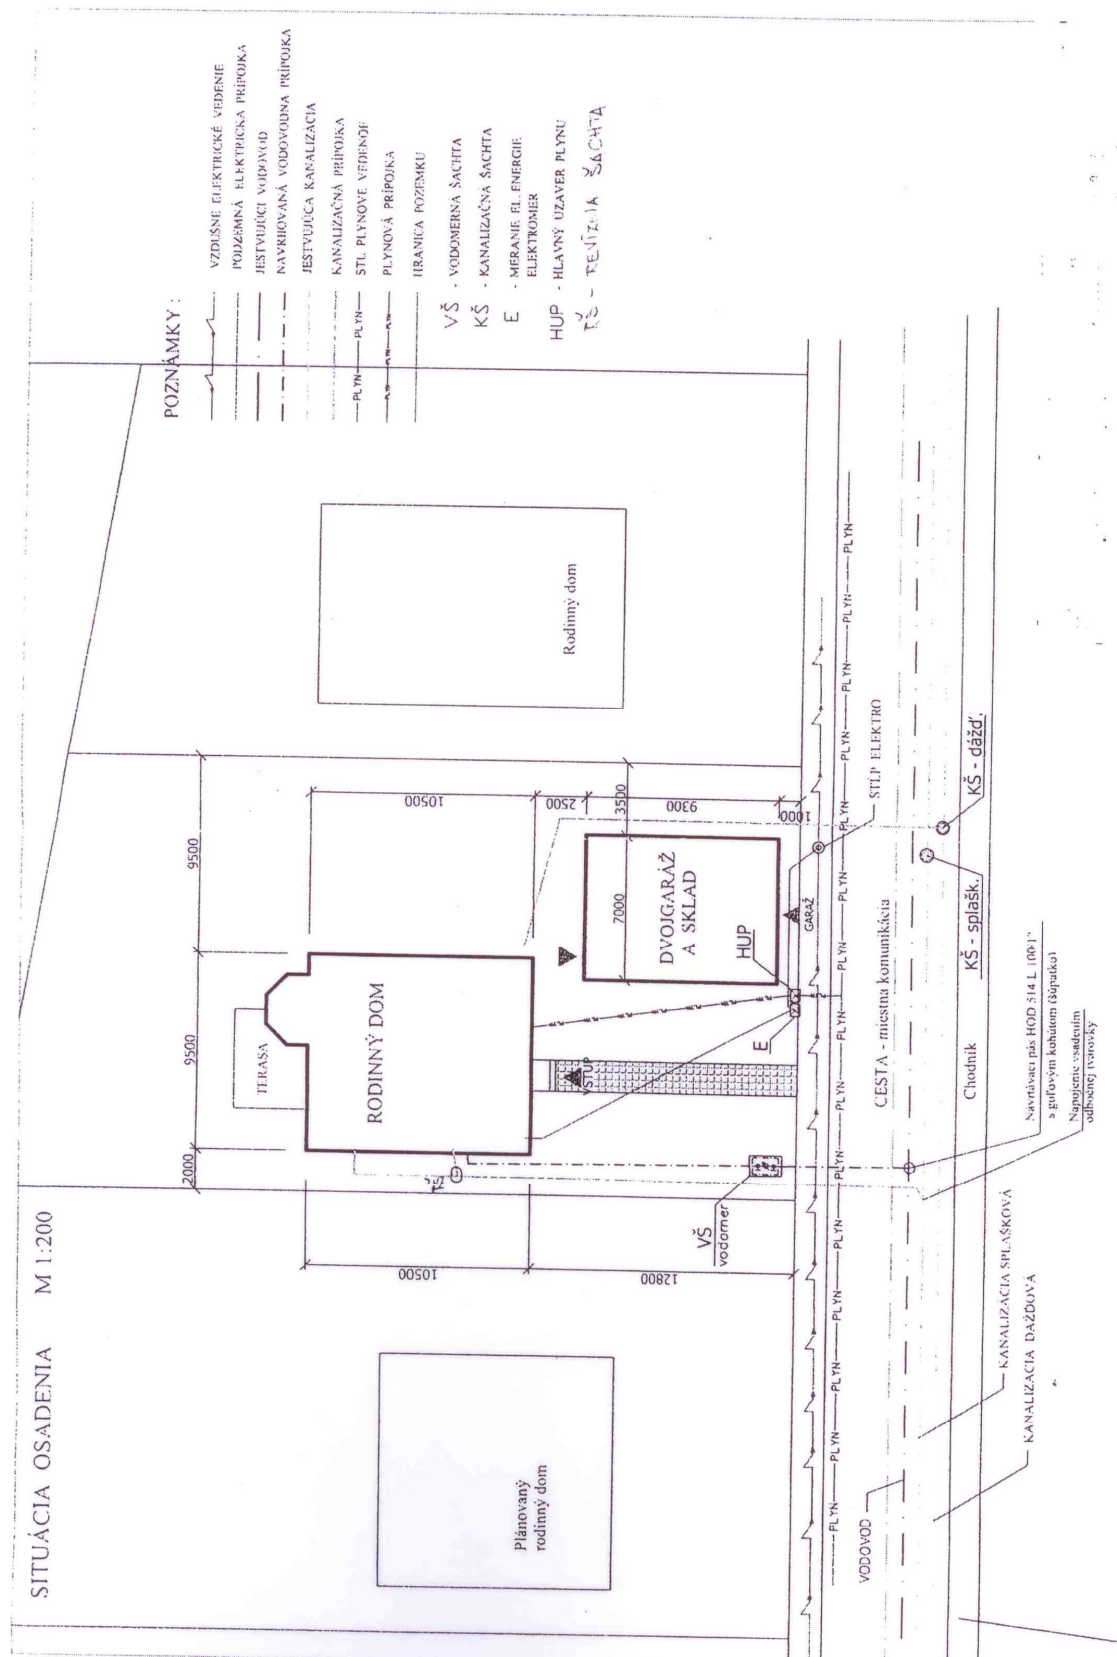

VZOR

TYPY HLAVNEJ REVÍZNEJ ŠACHTY NA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKE s vnútornou svetlosťou 1000mm

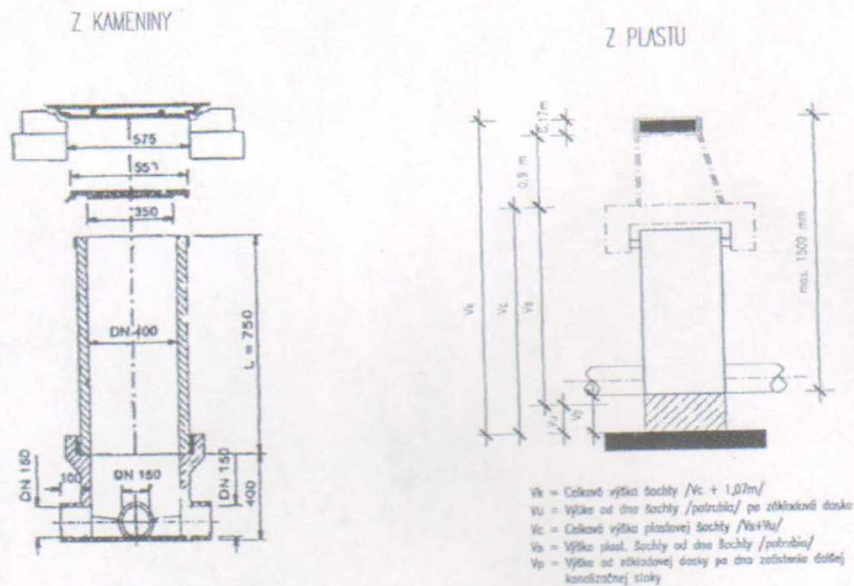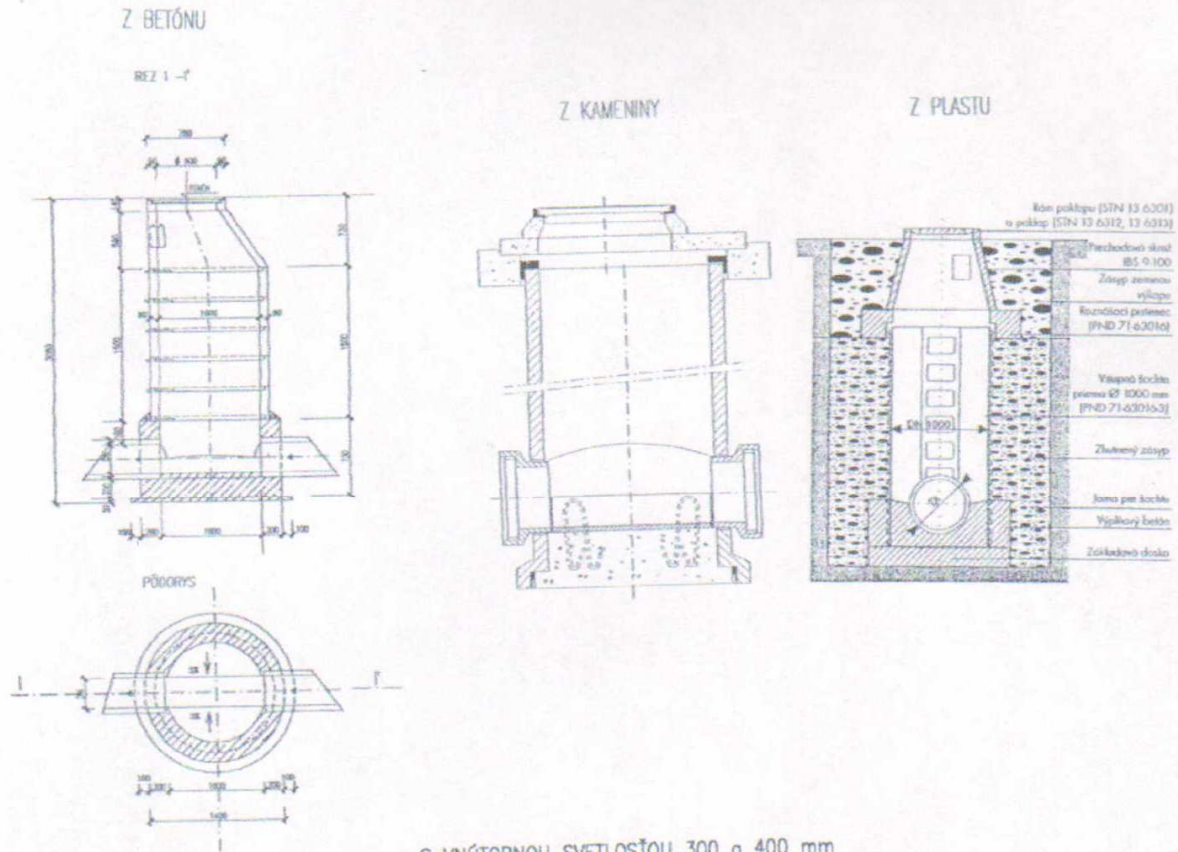



- **Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriadiť jedna samostatná prípojka.**
- **Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť, ak technické parametre prípojky vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností.**
- **Najmenší profil potrubia kanalizačnej prípojky je 150mm.**
- **Najmenší spád potrubia kanalizačnej prípojky profilu 150mm je 20‰, profilu 200 mm je 10‰, profilu 250 mm je 8‰.**
- **Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia a v jednom sklone. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo spádu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.**
- **Na kanalizačnej prípojke musí byť vybudovaná revízna šachta, ktorá má byť umiestnená čo najbližšie ku verejnej kanalizácii, môže byť umiestnená na pozemku obstarávateľa maximálne 2m od hranice nehnuteľnosti.**